

Dossier 1 → Mme CLART

PRÜFZEUGNIS

über die Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (11/2007)

Hersteller: ARKEMA FRANCE, 27470 Serquigny, France
Art der Proben: beschichtete Edelstahlplatten
Bezeichnung der Proben: Rilsan T black 7450 AC with Modarez MFP VP
Eingang der Proben: 04.03.2008
Probenehmer: Auftraggeber
TZW-Az.: MO 048/08

Das vorgelegte Probenmaterial Rilsan T black 7450 AC with Modarez MFP VP entspricht aus mikrobiologischer Sicht den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270 (11/2007).

Die Einzelergebnisse sind in einem gesonderten Prüfbericht zusammengefasst.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum. Das Prüfzeugnis ist nur solange gültig, wie keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffes erfolgen.

Karlsruhe, den 03.07.2008


Dr. J. Klinger
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.

TZW Karlsruhe Prüfstelle Wasser · Wasserwerkstr. 4 · D-76137 Karlsruhe

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

ARKEMA FRANCE
Centre d'Etude de Recherche et
Développement
att Mrs. Letellier Delahaye
27470 SERQUIGNY
FRANCE

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
Dr. JK/HD MO 048/08

Telefon +49(0)721-
93163-20

Datum
03.07.2008

**Test according to DVGW-Standard W 270 (11/2007) of the material Rilsan T black 7450 AC
with Modarez MFP VP**

Ladies and Gentlemen,


we have finished the tests according to DVGW-worksheet W 270 (11/2007) of the material Rilsan T black 7450 AC with Modarez MFP VP. Because of the positive test results a test certificate can be issued in which the valid range of use is given.

Please find attached the test certificate and additionally our invoice.

Sincerely yours

**TZW KARLSRUHE
PRÜFSTELLE WASSER**

Dr. J. Klinger
Head of the test center



M:\fdataen\2008\kv\dokumente\mikro\Antwortbrief\0480
8_06.doc

Das Technologiezentrum Wasser
ist eine Einrichtung des DVGW
Deutsche Vereinigung des Gas-
und Wasserfaches e.V.
Geschäftsführer:
Prof. Dr.-Ing. W. Kühn
Internet: www.tzw.de

Adresse:

Telefon:
Telefax:
Email:

TZW Karlsruhe
Prüfstelle Wasser
Wasserwerkstr. 4
76137 Karlsruhe
+49-(0)721-93163-0
+49-(0)721-33160
pruefstelle@tzw.de

Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG
Adler Str. 1, 68794 Oberhausen
BLZ 663 916 00 Konto 13191913
BIC: GENO DE 61 ORH
IBAN DE 53 6639 1600 0013 1919 13
Ust.-ID-Nr. (VAT): DE 114 341 970
Steuer-Nr. 206 5887 0745

PRÜFBERICHT

Der Werkstoff für den Trinkwasserbereich

des Herstellers: ARKEMA FRANCE, 27470 Serquigny, France

Prüfgegenstand: beschichtete Edelstahlplatten

Bezeichnung der Probe: Rilsan T black 7450 AC with Modarez MFP VP


Prüfzeitraum: 04.03.2008 – 03.07.2008

wurde gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 270 (11/2007) "Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffe für den Trinkwasserbereich – Prüfung und Bewertung" geprüft.

Dabei wurden folgende Ergebnisse ermittelt:

1. Rezeptur: vorgelegt und überprüft

2. Mikrobiologischer Bewuchs:

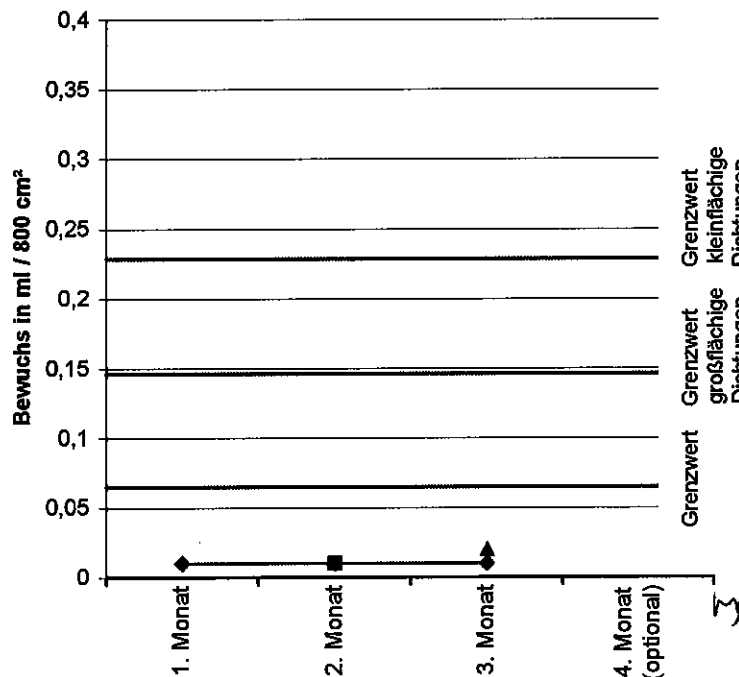

◆ 1-Monatswerte ■ 2-Monatswerte ▲ 3-Monatswerte

M:\vfaaten\2008\vdokumente\mikro\zeugnis\04808_04.doc


ml/800 cm ²	1-Monatswerte	2-Monatswerte	3-Monatswerte
1. Monat	0,01		
2. Monat	0,01	0,01	
3. Monat	0,01		0,02
4. Monat	-	-	

67

Bemerkungen:

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die am 04.03.2008 zur Prüfung eingereichten Proben.

Karlsruhe, den 03.07.2008


Dr. J. Klinger
Leiter der Prüfstelle

Ergebnisse der Negativ- und Positivkontrolle

Negativ Kontrolle: Edelstahl

ml/800 cm ²	1-Monatswerte	2-Monatswerte	3-Monatswerte
1. Monat	0,01		
2. Monat		0,01	
3. Monat			0,01
4. Monat		-	

14

Positiv Kontrolle: Paraffin

ml/800 cm ²	1-Monatswerte	2-Monatswerte	3-Monatswerte
1. Monat	4		
2. Monat		6	
3. Monat			4,6
4. Monat		-	

15

M:\vdaten\2008\vd\dokumente\mikro\zeugnis\04808_04.doc